

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die voor productie en/of opslag beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze inrichtingen treffen specifieke maatregelen om de risico's van zware ongevallen voor werknemers, omwonenden en het milieu te beperken.

Seveso-inspectie

De Seveso-inrichtingen in Oost-Nederland worden jaarlijks geïnspecteerd op naleving van de Seveso-wetgeving. Het Seveso-inspectieteam bestaat uit inspecteurs van de volgende – in de wet aangewezen – organisaties:

- De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel op milieuaspecten en externe veiligheid (Omgevingswet).
- De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert vanuit het oogpunt van de werknemersveiligheid (Arbeidsomstandighedenwet).
- De veiligheidsregio controleert op brandveiligheid en rampenbestrijding (Wet Veiligheidsregio's).
- De waterkwaliteitsbeheerder inspecteert vanuit het oogpunt als er risico's zijn voor het oppervlaktewater.

Wat controleren wij?

Tijdens een Seveso-inspectie inspecteren wij (on) aangekondigd onder andere de stoffenlijst met gevaarlijke stoffen en de repressieve bestrijdingsmaatregelen die gebruikt worden tijdens een brand of incident. Zo'n inspectie is omvangrijk en kan meerdere dagen beslaan.

Bij overtredingen beoordeelt het inspectieteam de ernst van de overtreding op basis van de Seveso handhavingstrategie. Een overtreding wordt opgepakt in een separaat handhavingstraject door de omgevingsdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie of de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio houdt ook (on)aangekondigd toezicht op een aangewezen bedrijfsbrandweer.


Inspectiemethodiek

De inspecteurs hanteren de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Deze inspectiemethodiek zorgt ervoor dat Seveso-inspecties meer praktijkgericht plaatsvinden waarbij een mindere focus ligt op de procedures van de Seveso-inrichting.

Samenwerking Oost-Nederland

De Seveso-inspecteurs uit de vijf samenwerkende veiligheidsregio's zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Seveso-inspecties in Oost-Nederland.

Samenwerkende veiligheidsregio's:

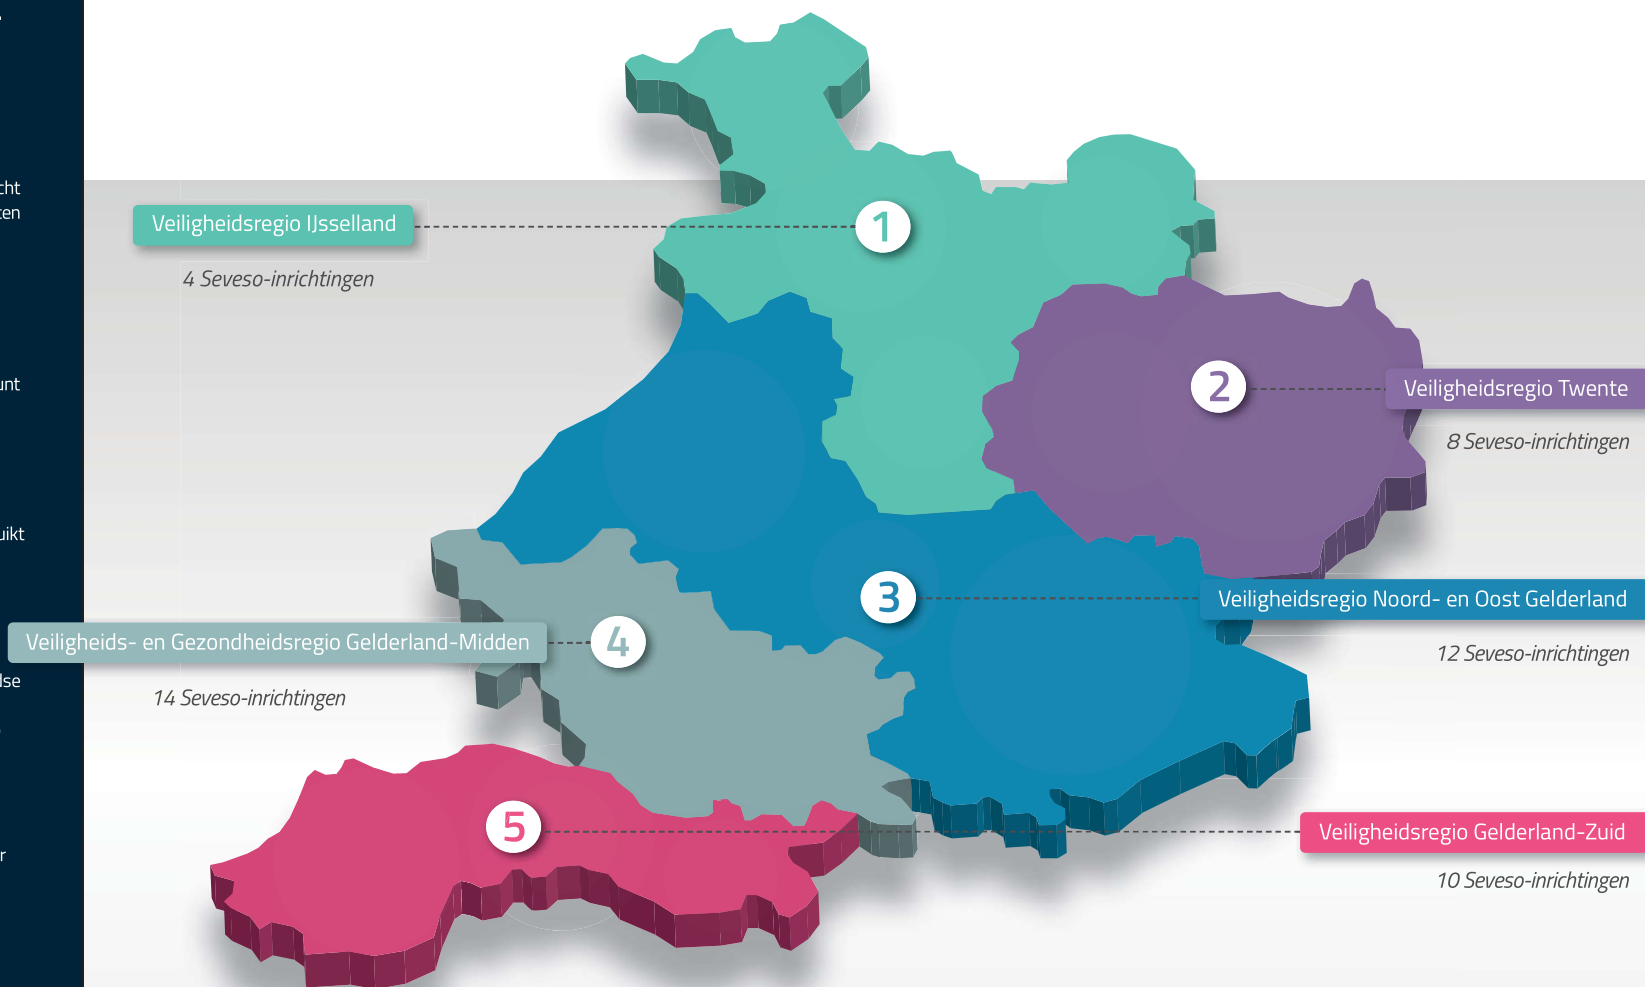

Klik op een regio voor een detail-overzicht en meer informatie per regio.

SEVESO-INRICHTINGEN

Almelo:

1. SARPI Netherlands B.V.*
2. Vivochem B.V.*

Delden:

3. KLK Kolb Specialties B.V.*

Enschede:

4. AVIA Weghorst
5. Diversey B.V.
6. Nippon Gases
7. Gasolieopslag Marssteden (Nobian)*

Hengelo:

8. Varo Energy Tankstorage B.V. – Terminal Hengelo*

2 Veiligheidsregio Twente

Diversey is aangemerkt als een Seveso-zorgbedrijf. Er is een zorgnotitie opgesteld waarin is bepaald welke extra interventiemiddelen nodig zijn om de veiligheidsprestaties en -risico's bij het bedrijf te verbeteren. Dit traject wordt voortgezet in 2026.


Op 22 december heeft er bij KLK Kolb Specialties te Delden een smeulbrand plaatsgevonden in het isolatiemateriaal van een gebouw. De bedrijfsbrandweer en de overheidsbrandweer zijn hierop ingezet en hebben de brand snel kunnen blussen.



Inspectieresultaten

Resultaat				Datum	Inrichting
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Afw.		
		1	10	7 en 9 oktober	SARPI Netherlands B.V.
	2		7	29 en 30 januari	Vivochem B.V. Darwin 5, Almelo
	1		2	1 en 3 april	KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167, Delden
			6	31 maart 3 september	KLK Kolb Specialties B.V. Bedrijfsbrandweerinspecties Langestraat 167, Delden
		2	5	27 november	AVIA Weghorst
	3	3	1	10, 11 juni en 3 juli	Diversey B.V. Rembrandtlaan 414, Enschede
			1	10 december	
		2	3	13 maart	Nippon Gases Tweekeler Es 8, Enschede
			3	25 september	Gasolieopslag Marssteden (Nobian)
		2	3	8 mei	Varo - Terminal Hengelo

AANTAL INCIDENTEN MET INZET OVERHEIDSBRANDWEER BIJ SEVESO-INRICHTINGEN: 1

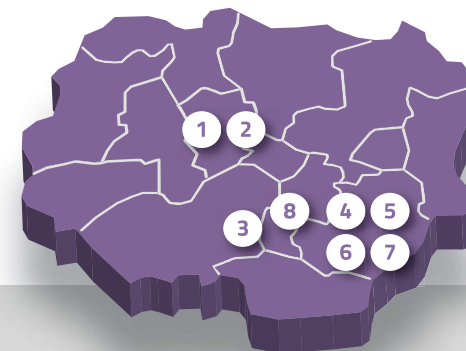

Legenda categorieën overtredingen:

- **Categorie 1:** onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. Ernstig gevaar voor de werknemers en/of de directe omgeving van het bedrijf.
- **Categorie 2:** geen onmiddellijke dreiging voor de veiligheid van werknemers en/of directe omgeving, maar bedrijf heeft onvoldoende maatregelen heeft getroffen.
- **Categorie 3:** lichtere tekortkomingen en geen onmiddellijke dreiging voor de veiligheid van werknemers en/of directe omgeving.
- **Afwijkingen:** geen overtreding wel verbeterpunten.

Lagedrempel- of hogedrempelinrichting

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Seveso-inrichtingen ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelinrichting met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie. De hogedrempelinrichtingen zijn aangeduid met een *. Een hogedrempelinrichting moet een veiligheidsrapport opstellen en voor deze inrichtingen stelt de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vast (artikel 17 Wet veiligheidsregio's).

