



Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandwieren

Beoordeling van alle artikel 31 Wvr
bedrijven in Twente



Colofon

Titel rapport: Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandwren
Subtitel: Beoordeling van alle artikel 31 Wvr bedrijven in Twente
Versie: 1.0 definitief

Opdrachtgever: Ronald Pellewever Sectorhoofd Brandveiligheid
Opstellers: Leonie Mentink Vakspecialist

Hengelo, 07-08-2014

© 2014, Brandweer Twente

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweer Twente.






Inhoud

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
2	Beoordelingstraject	7
2.1	Procedure beoordeling	7
2.2	Prioritering	9
3	Beoordeling	10
3.1	Beoordeling per bedrijf	10
3.2	Uitwerking beoordeling per bedrijf	11
4	Conclusie	16





1

1 Inleiding

Op 9 februari 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief verstuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer (kenmerk 2012-000062663). De brief betreft het aanbieden van de Bedrijfsbrandweerrapporten van IOOV en ILT. Naar aanleiding van deze rapporten zijn in de brief door de minister aanbevelingen aan de veiligheidsregio's en de bevoegde gezagen Wabo opgenomen. Voor Veiligheidsregio Twente zijn hierin twee aanbevelingen van belang:

"2. Stel het regionale overzicht van de 'artikel 31 - bedrijven' bestuurlijk vast en geef uitvoering aan alle verplichtingen die voor deze bedrijven in de Wvr zijn opgenomen.

3. Neem een expliciet besluit over de prioriteiten en de termijnen waarbinnen de beoordelingen van de 'artikel 31 - bedrijven' moeten zijn afgehandeld."

In de zomer van 2012 is middels een memo¹ uitvoering gegeven aan deze aanbevelingen. In deze memo is naast een lijst met bedrijven tevens een prioritering en een planning opgenomen met betrekking tot het beoordelingstraject.

Op 13 juni 2014 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een 'Voortgangsbrief Externe Veiligheid' gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief is een paragraaf gewijd aan Bedrijfsbrandweer met daarin de volgende beleidspunten:

"Vanwege de nauwe relatie met de omgevingsvergunning en het toezicht op BRZO-bedrijven, zal de stand van zaken op het gebied van de bedrijfsbrandweer en het toezicht op de bedrijfsbrandweer voortaan deel uitmaken van de jaarlijkse Staat van de veiligheid. Het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO zal op verzoek van het ministerie van VenJ de monitoring en ondersteuning van de procedures intensiveren"

Onderhavig rapport beschrijft per 'artikel 31 – bedrijf' de beoordeling van de risico's inclusief de onderbouwing voor het aanwijzen van het al dan niet hebben van een bedrijfsbrandweer.

Door vaststellen van het rapport met het overzicht, de prioritering en de planning van de 'artikel 31 – bedrijven' in Twente geeft het Bestuur van de Veiligheidsregio Twente invulling aan de aanbevelingen uit de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 februari 2012. Ook wordt hiermee geanticipeerd op de 'Voortgangsbrief Externe Veiligheid' van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 juni 2014. Het bestuurlijk vaststellen van de inhoud van dit rapport heeft als resultaat dat de beoordeling van de bedrijven inzake art. 31 Wet veiligheidsregio is vastgelegd.

¹ Memo voor Vakgroep Risicobeheersing, aanwijzing bedrijfsbrandweren artikel 31 Wvr d.d. 12 juni 2012

2 Beoordelingstraject

2.1 Procedure beoordeling

De zogenaamde 'artikel 31 bedrijven' zijn bedrijven die op basis van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) aangewezen kunnen worden als bedrijfsbrandweerplichtig. Hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) beschrijft inhoudelijk het traject van aanwijzing. Het aanwijzen van bedrijven als bedrijfsbrandweerplichtig is geen verplichting. Veiligheidsregio Twente kan een bedrijf aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig, maar is dit niet verplicht. Wel zullen alle 'artikel 31 bedrijven' in dit kader beoordeeld moeten worden. Een bedrijfsbrandweer aanwijzing moet naadloos aansluiten op het door het Bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde niveau van de basisbrandweezorg in Twente.


De beoordeling van artikel 31 bedrijven is beschreven in de landelijk vastgestelde Werkwijzer bedrijfsbrandweraanwijzing 2013. Deze werkwijzer beschrijft de procedure van aanwijzen conform hoofdstuk 7 Bvr. Veiligheidsregio Twente heeft in het op 4-10-2010 door de bestuurscommissie veiligheid Regio Twente vastgestelde beleid (registratienummer 10010200), opgenomen dat conform de werkwijzer gewerkt wordt. Een artikel 31 bedrijf komt in aanmerking voor een aanwijstraject als een vermoeden bestaat van bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. Bij een dergelijk vermoeden wordt een bedrijfsbrandweerrapportage bij het bedrijf opgevraagd. In een bedrijfsbrandweerrapportage beschrijft het bedrijf de aanwezige risico's inclusief de getroffen maatregelen om effecten buiten de terreingrens te voorkomen. Als blijkt dat de te treffen maatregelen, mensen in combinatie met middelen betreft, kan dit worden vastgelegd in een aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer. Voor de aanwijzing van BRZO-bedrijven wordt onderscheid gemaakt in PBZO-plichtige (lichte categorie) en veiligheidsrapport-plichtige (zware categorie) bedrijven.

De PBZO-plicht is de lichte categorie en houdt in dat het bedrijf een preventie beleid zware ongevallen moet hebben. Hierin worden de risico's van het bedrijf uiteengezet. Op basis van deze informatie kan een oordeel over een eventuele aanwijzing worden gemaakt. Als blijkt dat de risico's voldoende beheerst zijn, zal het traject voor een aanwijzing niet worden gestart. Het bedrijf hoeft hierover niet actief te worden ingelicht. Het traject van aanwijzing is immers nooit gestart. Als blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de risico's en de effecten voor de omgeving, kan een bedrijfsbrandweerrapportage worden opgevraagd. Hiermee start het officiële aanwijstraject dat richting het bedrijf wordt afgesloten met een aanwijsbeschikking of een brief waarin staat dat een aanwijzing niet aan de orde is.

De VR-plicht is de zware categorie en houdt in dat het bedrijf een veiligheidsrapport moet opstellen. In dit rapport is de bedrijfsbrandweerrapportage een verplicht onderdeel. VR-bedrijven kunnen in het veiligheidsrapport aantonen dat een bedrijfsbrandweeraanwijzing niet noodzakelijk is. Wordt het veiligheidsrapport als volledig beoordeeld door het Bestuur van de veiligheidsregio, dan is hiermee tegelijk een beoordeling voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer gedaan aangezien aanvullende informatie niet noodzakelijk is. Het bedrijf wordt hierover, naast de volledigheidstoets, actief ingelicht middels een brief.

2

Voor het beoordelen van bedrijven is het schema in figuur 1 gevolgd.
Figuur 1. Beoordelingsschema Artikel 31 bedrijven

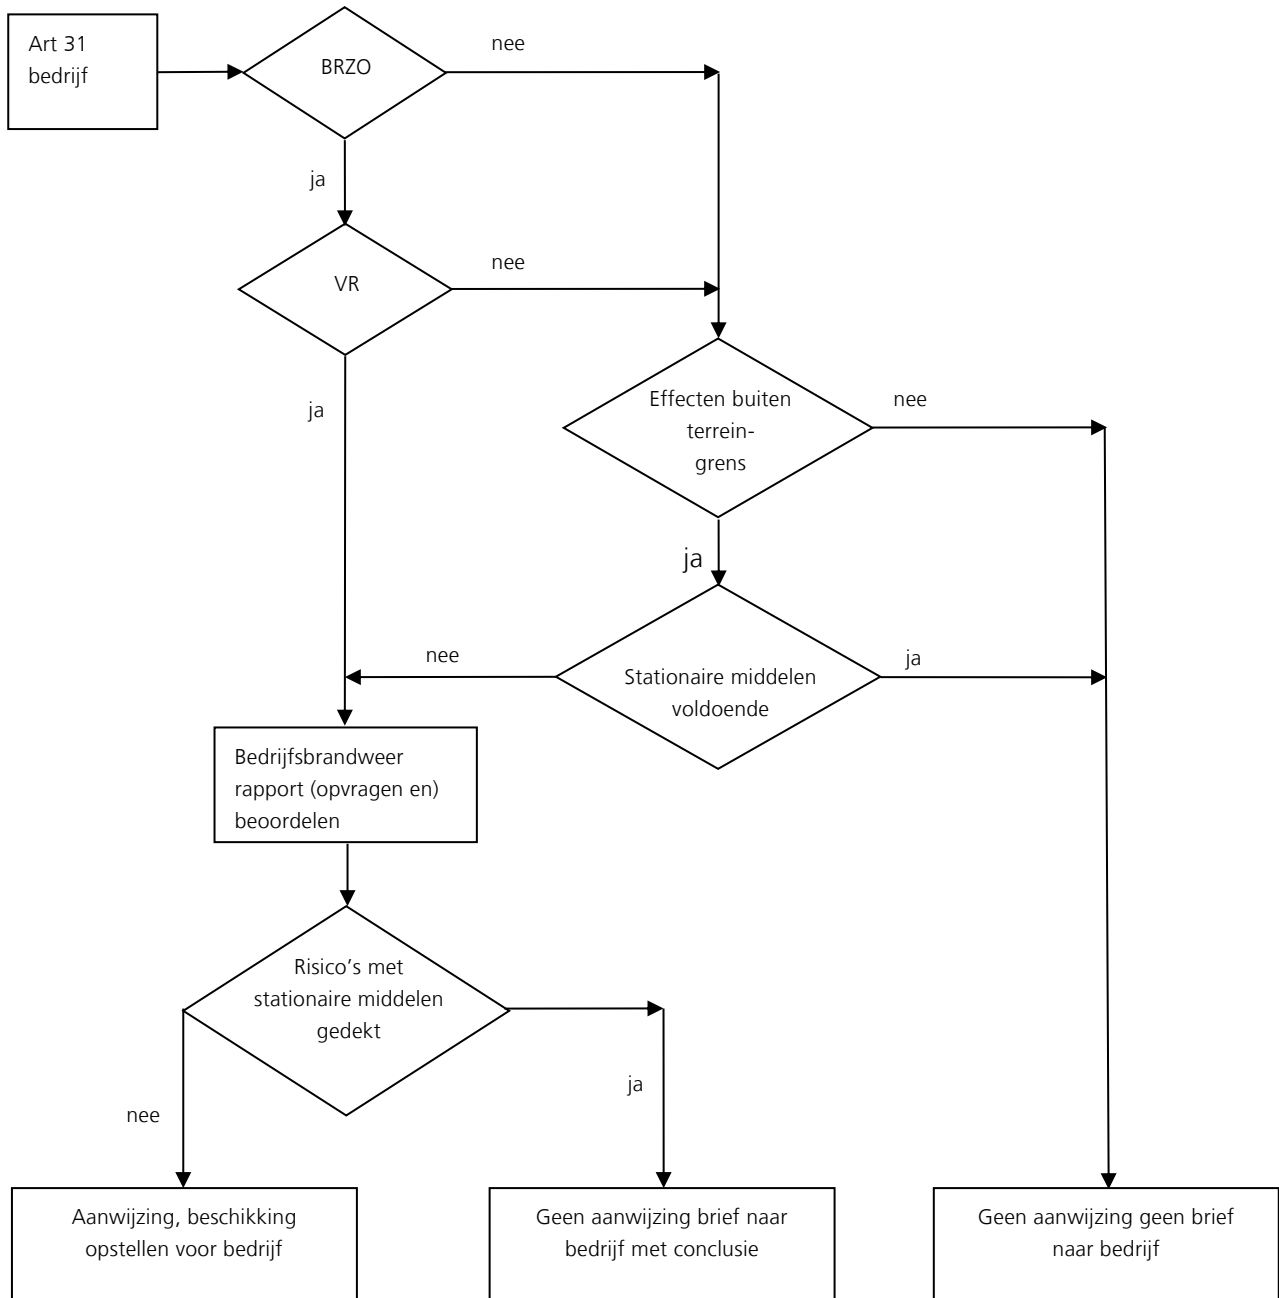



2.2 Prioritering

Voor de beoordeling van artikel 31 bedrijven is een prioritering opgesteld¹. Na de beoordeling van de risico's is duidelijk of bij een bedrijf aanvullend een bedrijfsbrandweerrapportage moet worden opgevraagd, voor aanvullende informatie. VR-plichtige bedrijven dienen altijd een dergelijk rapport in als onderdeel van deel 3 van het veiligheidsrapport. Met het ontvangen van een bedrijfsbrandweerrapportage wordt het officiële aanwijstraject gestart. In december 2012 wilde de minister het eerste deel van het beoordelingsproces van de bedrijven met een hoge risico-inschatting afgerond zien. Aangezien in Nederland een groot aantal bedrijven beoordeeld moet worden is een prioritering hierbij onontkoombaar. Tijd technisch gezien kunnen nu eenmaal niet alle bedrijven op hetzelfde moment beoordeeld worden. In Twente is voor de beoordeling de volgende prioritering gekozen:

1. Bedrijven die vallen onder de kernenergiewet
2. Bedrijven die vallen onder paragraaf 3 van het BRZO (veiligheidsrapportplichtig / zware categorie)
3. Overige bedrijven die vallen onder het BRZO (PBZO-plichtig / lichte categorie)
4. Spoorwegemplacements
5. ARIE bedrijven bestemd voor opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen

De prioritering is gebaseerd op de risico's van het type inrichting. De hoogste prioritering is gegeven aan bedrijven die vallen onder de Kernenergiewet. Deze hebben een bijzonder risico. Voor de BRZO bedrijven is onderscheid gemaakt in de zware en de lichte categorie. Voor BRZO-bedrijven geldt dat de VR-plichtige bedrijven grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen mogen bezigen dan PBZO-plichtige bedrijven. De spoorwegemplacements zijn op de vierde plaats gezet, omdat hier landelijk nog een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden die eventueel van invloed kunnen zijn op de beoordeling voor een eventuele aanwijzing. Op dit moment zijn in Twente geen ARIE bedrijven aanwezig die bestemd zijn voor opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze zijn dan ook op de laatste plaats gezet.

3

3. Beoordeling

De zogenaamde 'artikel 31 bedrijven' in dit kader beoordeeld moeten worden. Tabel 1 geeft de bedrijven in Twente die in aanmerking komen voor een eventuele aanwijzing inclusief het resultaat van de beoordeling.

3.1 Beoordeling per bedrijf

Tabel 1. Artikel 31 bedrijven in Twente

BEDRIJF	BG WABO	AANWIJZING O.B.V. BVR ART.	BRZO Plicht	AANWIJZING BEDRIJFSBRANDWEER
Ovako Twente B.V.	Gem. Almelo	7.1 onder a: BRZO	VR	07-08-2012 oordeel geen aanwijzing
Vivochem B.V.	Gem. Almelo	7.1 onder a: BRZO	VR	29-07-2011 oordeel geen aanwijzing
Emplacement Almelo	Gem. Almelo	7.1 onder b 1o: spoorweg-emplacementen	N.v.t.	Nieuwe vergunning art. 31 niet meer van toepassing
Handelmaatschappij Oliko B.V.	Gem. Enschede	7.1 onder a: BRZO	PBZO	13-04-2014 oordeel geen aanwijzing
Praxair	Gem. Enschede	7.1 onder a: BRZO	PBZO	24-10-2013 oordeel geen aanwijzing
Diversey B.V.	Gem. Enschede	7.1 onder a: BRZO	PBZO	20-08-2013 oordeel geen aanwijzing
AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden	Gem. Hengelo	7.1 onder a: BRZO	VR	Oktober 2014 wordt veiligheidsrapport ingediend. Daarna kan beoordelingstraject starten
Argos B.V.	Gem. Hengelo	7.1 onder a: BRZO	VR	01-04-2009 oordeel geen aanwijzing. Op dit moment voorzieningen geregeld via Wabo vergunning. Actualisatie gepland voor oktober 2014
Hardchrom van der Meer B.V.	Gem. Hengelo	7.1 onder a: BRZO	PBZO	07-08-2012 oordeel geen aanwijzing
Emplacement Hengelo	Gem. Hengelo	7.1 onder b 1o: spoorweg-emplacementen	N.v.t.	Nog geen oordeel, wachten op landelijke aanpak
Hofman	Gem. Wierden	7.1 onder a: BRZO	PBZO	07-08-2012 oordeel geen aanwijzing
Urenco	Min. I&M, EZ en SZW	7.1 onder c: Kernenergiewet	N.v.t.	07-07-2011 oordeel geen aanwijzing
Elementis Specialties Netherlands B.V.	Prov. Overijssel	7.1 onder a: BRZO	VR	Ja d.d. 10-5-2011
Sita EcoService	Prov. Overijssel	7.1 onder a: BRZO	PBZO	03-10-2013 oordeel geen aanwijzing. Bedrijf is voornemens over te gaan naar nieuwe vergunning inclusief uitbereiding en stap naar VR-plicht in 2014. De beoordeling wordt dan opnieuw gedaan.

3.2 Uitwerking beoordeling per bedrijf

3.2.1 Ovako Twente B.V.

Ovako Twente B.V. is een chroombedrijf. Door het RIVM is in 2009 aangegeven dat chroombedrijven zonder cyanide houdende baden geen effecten buiten de terreingrens hebben met uitzondering van milieuschade. Milieuschade is geen grond tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer. Ovako heeft geen externe veiligheidseffecten buiten de terreingrens en heeft geen bijzondere gevaren die een snelle en specifieke aanpak vergen om verdere escalatie te voorkomen. Op 07-08-2012 is de beoordeling afgerond en is het bedrijf niet aanwezen als bedrijfsbrandweerplichtig. Op 15 maart 2013 heeft Ovako Twente B.V. een geactualiseerd veiligheidsrapport ingediend. De informatie in dit rapport met betrekking tot de aanwezige risico's die zouden kunnen leiden tot een aanwijzing bedrijfsbrandweer is opnieuw beoordeeld. Geconcludeerd is dat het rapport voorziet in voldoende informatie en het bedrijf is niet aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig. Middels een brief (d.d. 10 februari 2014) is dit oordeel aan het bedrijf kenbaar gemaakt.

3.2.2 Vivochem

Vivochem is een logistiek bedrijf zonder eigen productie. Het bedrijf ontvangt gevaarlijke stoffen, vult deze af in kleinverpakking en slaat deze emballage op in een daarvoor geschikte opslaghal totdat ze verzonden worden naar de klant. Het scenario met effect buiten de terreingrens is een brand in de opslaghal met toxische verbrandingsproducten tot gevolg. Om escalatie te voorkomen is het snel blussen van een beginnende brand in de opslagloods essentieel. In de PGS 15 (best beschikbare techniek) staat dat hiervoor een gecertificeerde automatische stationaire blusinstallatie of een bedrijfsbrandweer voor ingezet kan worden. Vivochem heeft voor de gecertificeerde automatische stationaire blusinstallatie gekozen. Dit maakt een aanwijzing niet nodig. Het beoogde veiligheidsniveau is gehaald en geborgd. Dit is ook als zodanig opgenomen in het veiligheidsrapport. Het bedrijf is niet schriftelijk, maar mondeling van deze conclusie op de hoogte gesteld. In de werkwijze van 2011 was de communicatie richting het bedrijf over de beoordeling niet goed beschreven en ging daardoor vaker mondeling dan schriftelijk.

3.2.3 Emplacement Almelo

Ten tijde van de start van het beoordelingstraject van de Twentse bedrijven was Emplacement Almelo een emplacement waar gerangeerd werd met gevaarlijke stoffen. De vergunning is echter aangepast waardoor rangeren met gevaarlijke stoffen niet meer is toegestaan. Het emplacement is hierdoor geen art. 31 bedrijf meer en valt buiten de scope van dit rapport.

3.2.4 Handelmaatschappij Oliko

Handelmaatschappij Oliko B.V. is een handelaar in brandstof waar dieselolie in bovengrondse tanks en petroleum in ondergrondse tanks wordt opgeslagen. Op 11 december 2013 is door het bedrijf op eigen initiatief een bedrijfsbrandweerrapportage bij Veiligheidsregio Twente ingediend.

3

Op basis van de informatie in de bedrijfsbrandweerrapportage heeft Handelmaatschappij Oliko B.V. onderbouwd dat de risico's in samenhang met de getroffen maatregelen geen bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid vormen. Het bedrijf zal niet worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig en is hierover per brief (d.d. 13-03-2014) geïnformeerd.

Op 23-07-2014 hebben wij een besluit van de gemeente Enschede ontvangen waaruit blijkt dat Handelmaatschappij Oliko B.V. de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen heeft teruggebracht naar hoeveelheden onder de BRZO drempelwaarde. Met dit besluit is Handelmaatschappij Oliko B.V. geen BRZO-plichtig bedrijf meer. Het bedrijf is hierdoor ook geen art. 31 bedrijf meer en valt vanaf dat moment buiten de scope van dit rapport.

3.2.5 Praxair

Praxair is een groothandel in gasflessen waarbij industriële gassen en propaan op de inrichting vanuit bulkopslag wordt afgevoerd in gasflessen. Het worst case scenario met effect buiten de terreingrens is een brand in de omgeving van een tankauto gevuld met propaan met een explosie van de tankauto tot gevolg. Om escalatie te voorkomen is het koelen en eventueel verwijderen van de tankauto essentieel. Op het terrein van Praxair is voor de tankauto met propaan een stationaire sprinkler geplaatst voor het koelen van de tankauto. Daarnaast zijn overige stationaire voorzieningen aanwezig voor overige scenario's. De gecertificeerde stationaire installatie dekt de risico's voldoende. Een bedrijfsbrandweerrapportage hoeft niet te worden opgevraagd. Het beoogde veiligheidsniveau is gehaald en geborgd.

3.2.6 Diversey

Diversey B.V. is een producent van voornamelijk reinigingsmiddelen. Grondstoffen worden voornamelijk in bulk ontvangen en opgeslagen in tanks. De productie is enkel in kleinverpakking en wordt in een opslaghal voor gevaarlijke stoffen opslagen alvorens het wordt verzonden naar de klant. Het scenario met effect buiten de terreingrens is een brand in de opslaghal met toxische verbrandingsproducten tot gevolg. Om escalatie te voorkomen is het snel blussen van een beginnende brand in de opslagloods essentieel. In de PGS 15 (best beschikbare techniek) staat dat hiervoor een gecertificeerde automatische stationaire blusinstallatie of een bedrijfsbrandweer voor ingezet kan worden. Diversey heeft voor de automatische stationaire blusinstallatie gekozen. Dit maakt een aanwijzing niet nodig. Een bedrijfsbrandweerrapportage hoeft niet te worden opgevraagd. Het beoogde veiligheidsniveau is gehaald en geborgd.

3.2.7 AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden

AkzoNobel is voornemens gasolie op te slaan in ondergrondse zoutcavernes. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is een zogenaamd sterretjes veiligheidsrapport opgesteld. Dit is een veiligheidsrapport met een beschrijving van onder andere de risico's op hoofdlijnen. Veiligheidsregio Twente heeft dit voorlopige veiligheidsrapport als volledig beoordeeld. Voordat de opslag daadwerkelijk plaats gaat vinden moet het bedrijf een compleet en actueel veiligheidsrapport indienen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit rapport oktober 2014 gereed zijn en ingediend worden bij de verschillende bevoegde gezagen. Na de beoordeling op volledigheid zal separaat de bedrijfsbrandweerrapportage worden beoordeeld. Dit staat gepland voor januari 2015.

3.2.8 Argos

Argos B.V. is een handelaar in brandstof waar benzine, bio ethanol en diesel wordt opgeslagen in bovengrondse tanks. In 2009 is de bedrijfsbrandweerrapportage van het bedrijf door het toenmalig bevoegd gezag, de gemeente Hengelo met de regionale brandweer als adviseur, beoordeeld. Het maatgevende scenario in de rapportage is een tankputbrand met licht ontvlambare vloeistoffen. Voor de bestrijding van dit scenario zijn stationaire voorzieningen in combinatie met een BHV-er aanwezig bij het bedrijf. De gemeente Hengelo heeft voor de borging van de getroffen maatregelen besloten geen aanwijsbeschikking op te stellen, maar voorschriften hiervoor op te nemen in de omgevingsvergunning. Aanvullend zijn in overleg met brandweer Hengelo afspraken vastgelegd in een operationeel plan. Dit plan is door brandweer Hengelo opgesteld en is recent (september 2013) ook nog als zodanig geoefend.

In 2012 is door Argos een geactualiseerd veiligheidsrapport ingediend. De bedrijfsbrandweerrapportage maakt onderdeel uit van het geactualiseerde veiligheidsrapport. De situatie ten opzichte van 2009, is ongewijzigd gebleven. De repressieve maatregelen zijn hiermee nog steeds geborgd in de omgevingsvergunning. Een aanwijzing bedrijfsbrandweer is hierdoor niet noodzakelijk. In de prioritering van beoordeling (zie paragraaf 2.2) is om deze reden Argos dan ook naar achteren geschoven. Naar verwachting zal het beoordelingstraject oktober 2014 gestart worden.

Aandachtspunt dat bij de beoordeling een grote rol speelt is het operationele plan met afspraken tussen Argos en toenmalig brandweer Hengelo. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of wij als Brandweer Twente nog verantwoordelijk willen zijn voor taken die in principe door het bedrijf moeten worden uitgevoerd. Tijdens het beoordelingstraject zal daarom de sector repressie betrokken worden en zal een voorstel voorgelegd worden aan het Bestuur van de veiligheidsregio.

3.2.9 Hardchroom Van der Meer

Hardchroom is een chroombedrijf. Door het RIVM is in 2009 aangegeven dat chroombedrijven zonder cyanide houdende baden geen effecten buiten de terreingrens hebben met uitzondering van milieuschade. Milieuschade is geen grond tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer. Hardchroom heeft geen externe veiligheidseffecten buiten de terreingrens en heeft geen bijzondere gevaren die een snelle en specifieke aanpak vergen om verdere escalatie te voorkomen. Het bedrijf wordt niet gevraagd een actueel bedrijfsbrandweerrapport in te dienen en zal niet worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig.

3.2.10 Emplacement Hengelo

Op het emplacement Hengelo worden gerangeerd met gevaarlijke stoffen. Wet en regelgeving voor emplacementen wordt momenteel aangepast. Dit houdt in dat afhankelijk van het type emplacement standaard voorschriften en repressieve maatregelen worden voorgeschreven, al dan niet aangevuld met specifieke voorschriften. Hierbij wil men landelijke afstemming bereiken voor de bestrijding van scenario's met gevaarlijke stoffen. Dit betreft dus ook de bedrijfsbrandweerscenario's. Op 26 november 2014 is er een landelijke bestuurlijke top emplacementen voor onder andere veiligheidsregio's. Voordat we in Hengelo het aanwijstraject bedrijfsbrandweer gaan starten, wachten we de uitkomsten van deze landelijke ontwikkelingen af. Hiermee zijn we in lijn met andere veiligheidsregio's in Nederland.

3.2.11 Hofman

Het betreft een bunker met kruitopslag. Als er brand uitbreekt is de enige actie die gedaan moet worden het sluiten van de bunker, mocht deze open zijn. Beginnende brand op het bedrijfsterrein kan met de aanwezige kleine blusmiddelen worden geblust. Dit is in het bedrijfsnoodplan beschreven. Risico's zijn door bouwkundige maatregelen beperkt. Daarnaast zijn er aanvullend geen repressieve maatregelen die uitgevoerd kunnen worden. Het falen van bouwkundige voorziening leidt tot directe escalatie naar een rampscenario. Dit leidt er toe dat een bedrijfsbrandweer aanwijzing niet gedaan kan worden en ook geen meerwaarde heeft.

3.2.12 Urenco

URENCO Nederland B.V. (verder aangeduid als URENCO) is een inrichting voor de verrijking van uranium en heeft daartoe een vergunning inzake de Kernenergiewet. Op 16 juni 2011 hebben wij de bedrijfsbrandweerrapportage van URENCO ontvangen. Op basis van de informatie in deze rapportage heeft URENCO onderbouwd dat de risico's in samenhang met de getroffen maatregelen geen bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid vormen. De risico's zijn geïnventariseerd en, zoals beschreven in de rapportage, zijn preventieve- en repressieve maatregelen van technische- en organisatorische aard getroffen. Het bedrijf zal niet worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig en is hierover per brief (d.d. 12-07-2011) geïnformeerd.

3.2.13 Elementis Specialties Netherlands B.V.

Elementis Specialties Netherlands B.V. (hierna Elementis) is een producent van specialiteitenchemicaliën. Binnen het bedrijf vindt bulkopslag, productie en opslag van kleinverpakking plaats. De gemeente Hof van Twente heeft als bevoegd gezag in het verleden Elementis verzocht om informatie ter beschikking te stellen op grond waarvan beoordeeld kan worden of het bedrijf verplicht is tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Dat is toentertijd gebeurd middels twee rapporten, één in november 1999 (992120-F49) en één aanvullend rapport in november 2000 (001838-119); tevens is er door een aantal wijzigingen in de organisatie een nieuw rapport opgesteld in 2005 (05060-Q02). Op grond van die rapportages is de gemeente Hof van Twente overgegaan tot een aanwijzing in het kader van het Besluit bedrijfsbrandweer.

Op verzoek van Elementis is er wegens een verandering in het repressieve systeem besloten de bedrijfsbrandweerrapportage te herzien. Hierbij is gebruikgemaakt van de toen meest actuele methodiek ten aanzien van de bepaling van de geloofwaardige en maatgevende scenario's. Op 06-09-2010 is dit rapport ingediend bij gemeente Hof van Twente. Op dat moment is in overleg tussen Veiligheidsregio Twente in oprichting en de gemeente Hof van Twente besloten de volledige aanwijzing bedrijfsbrandweer van Elementis conform de Wet veiligheidsregio's uit te voeren. Per 01-10-2010 zou de bevoegdheid voor het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer toch overgaan van de gemeente naar de Veiligheidsregio's als bevoegd gezag. Op 12-05-2011 is de definitieve aanwijsbeschikking op basis van de Wet veiligheidsregio's verstuurd naar Elementis. Maatgevende scenario's voor de aanwijzing zijn een toxische plas van 110 m² en een tankputbrand.

3.2.14 Sita EcoService B.V.

Sita EcoService is een afvalverwerker die op de locatie Almelo voornamelijk chemisch afval inzamelt en kan verwerken tot nieuwe producten. De scenario's met effecten buiten de terreingrens zijn:

- een brand in de opslaghal met toxische verbrandingsproducten tot gevolg. Om escalatie te voorkomen is het snel blussen van een beginnende brand in de opslagloods essentieel. In de PGS 15 (best beschikbare techniek) staat dat hiervoor een automatische stationaire blusinstallatie of een bedrijfsbrandweer voor ingezet kan worden. Sita EcoService B.V. heeft voor de automatische stationaire blusinstallatie gekozen.
- Een toxische wolk door het bij een incident mengen van bepaalde stoffen. Om escalatie te voorkomen zijn organisatorische maatregelen genomen die het onwaarschijnlijk maken dat een dergelijke samenvoeging kan plaatsvinden.
- Een tankputbrand van een brandbare vloeistof. Om escalatie te voorkomen is het snel blussen van een beginnende brand in de tankput essentieel. Hiervoor zijn stationaire blusmiddelen geplaatst.

Bovenstaande maatregelen maken dat een aanwijzing niet noodzakelijk is. Een bedrijfsbrandweerrapportage hoeft op basis van de huidige situatie niet te worden opgevraagd. Het beoogde veiligheidsniveau is gehaald.

In de nabije toekomst is Sita Ecoservice B.V. van plan een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. In deze aanvraag is de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen verhoogd tot boven de bovenste drempelwaarde van het BRZO. Het bedrijf wordt daarmee veiligheidsrapport-plichtig. Dit betekent dat het bedrijf met het opstellen van het veiligheidsrapport ook een bedrijfsbrandweerrapport moet indienen. Aan de hand van dit bedrijfsbrandweerrapport zal de nieuwe situatie bij het bedrijf worden beoordeeld. De planning hiervoor is nog onbekend. Het bedrijf heeft nog geen officiële aanvraag ingediend.

4

4. Conclusie

Dit rapport beschrijft de beoordeling inzake aanwijzing bedrijfsbrandweer van alle artikel 31 bedrijven in Twente.

Van de 14 artikel 31 bedrijven die er zijn in Twente, zijn er 11 beoordeeld. Emplacement Hengelo en AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden zijn nog niet beoordeeld. Met de beoordeling van emplacement Hengelo wordt gewacht totdat meer bekend is over de landelijke ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. De beoordeling van het bedrijfsbrandweerrapport van AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden gaat plaatsvinden nadat het veiligheidsrapport is beoordeeld op volledigheid. Het veiligheidsrapport wordt oktober 2014 ingediend.

Van de 11 bedrijven die zijn beoordeeld zal als eerste de beoordeling van Argos geactualiseerd moeten worden. Deze actualisatie staat voor oktober 2014 gepland.

Met deze rapportage is de inhaalslag beoordeling artikel 31 bedrijven in Twente afgerond. De beoordelingen die in de toekomst plaats zullen vinden vallen onder de reguliere BRZO werkzaamheden.