

HALFJAAR RAPPORTAGE SEVESO IN TWENTE 2025

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die specifieke maatregelen nemen om de risico's van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kan de impact enorm zijn.

SEVESO-INSPECTIE

De 8 Seveso-inrichtingen in Twente worden jaarlijks geïnspecteerd op naleving van de Seveso-wetgeving. Het Seveso-inspectieteam bestaat uit inspecteurs van de volgende - in de wet aangewezen - organisaties:

- De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert in opdracht van gemeenten of provincies milieuaspecten en externe veiligheid.
- De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert vanuit het oogpunt van de werknemersveiligheid.
- Veiligheidsregio Twente controleert op brandveiligheid en rampenbestrijding (Wet Veiligheidsregio's).
- De waterkwaliteitsbeheerder inspecteert vanuit het oogpunt als er risico's zijn voor het oppervlaktewater.

WAT CONTROLEREN WIJ?

Tijdens een Seveso-inspectie inspecteren wij (on)aangekondigd onder andere de stoffenlijst met gevaarlijke stoffen en de repressieve bestrijdingsmaatregelen die gebruikt worden tijdens een brand of incident. Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van - en het toezicht houden op - bedrijfsbrandweren. Zo'n inspectie is omvangrijk en beslaat meestal meerdere dagen. Bij overtredingen beoordeelt het inspectieteam de ernst van de overtreding op basis van de Seveso handavingsstrategie.


INSPECTIEMETHODIEK

Sinds 2022 hanteren de inspecteurs een nieuwe inspectiemethodiek: Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). De nieuwe methodiek zorgt ervoor dat Seveso-inspecties meer praktijkgericht plaatsvinden waarbij een mindere focus ligt op de procedures van de Seveso-inrichting.


VRAGEN

Frank Stam
(f.stam@brandweertwente.nl)
Bart Slot
(b.slot@brandweertwente.nl)

8 SEVESO-INRICHTINGEN IN TWENTE

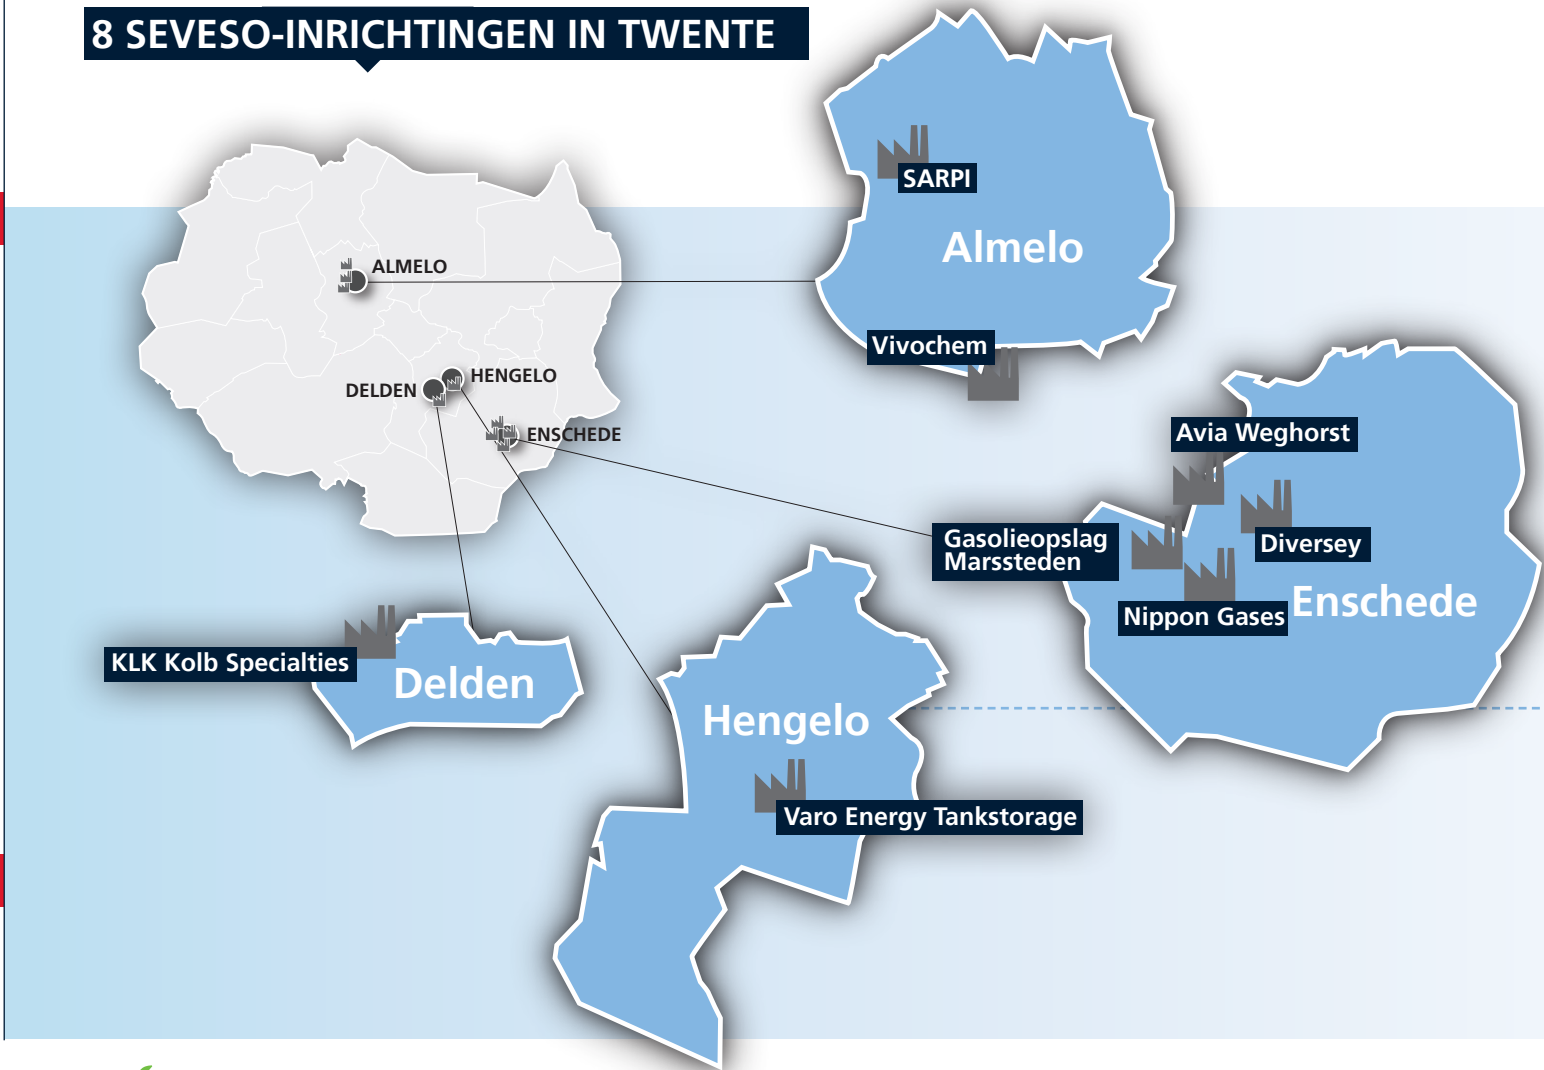

INSPECTIES

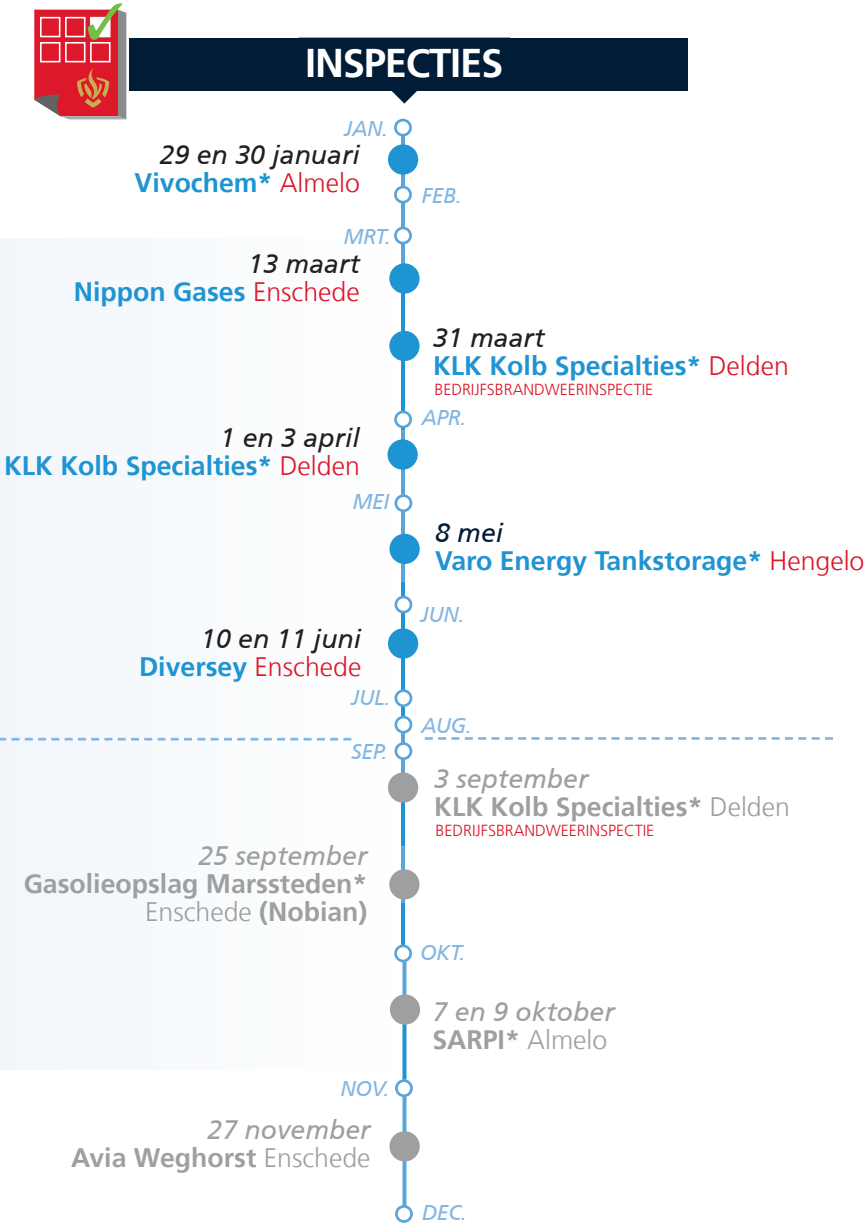

AANTAL EN CATEGORIE OVERTREDINGEN UIT SEVESO-INSPECTIES (1E HALFJAAR 2025)

- ● ● ● ● Diverserij¹ Enschede Rembrandtlaan 414
- ● ● ● ● Vivochem Almelo Darwin 5
- ● ● ● ● Nippon Gases Enschede Tweekeler Es 8
- ● ● ● ● KLK Kolb Specialties Delden Langestraat 167
- ● ● ● ● KLK Kolb Specialties Delden Langestraat 167
- ● ● ● ● Varo Energy Tankstorage Hengelo Aardoliestraat 5

¹ Zie oplegnotitie

LEGENDA CATEGORIEËN OVERTREDINGEN:

- Categorie 1, ernstig gevaar voor de werknemers en/of directe omgeving van het bedrijf
- Categorie 2, het bedrijf heeft onvoldoende maatregelen getroffen (geen ernstig gevaar)
- Categorie 3, lichtere tekortkomingen
- Geen overtreding(en), wel verbeterpunten

LAGEDREMPEL- OF HOGEDREMPELINRICHTING

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Seveso-inrichtingen ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelinrichting met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie. De hogedrempel-inrichtingen zijn aangeduid met een * en zijn meer risicovol dan de lagedrempelinrichtingen.



AANTAL INCIDENTEN MET INZET OVERHEIDSBRANDWEER BIJ SEVESO-INRICHTINGEN

0